

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.H.00546

(номер сертификата соответствия)

038444

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НПТ»), ОГРН: 1045206689637, Юридический адрес: 606440, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОР, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 14А, Фактический адрес: 606440, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОР, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 14А.
Телефон: +7 (831) 260-11-88, e-mail: info@zavod-npt.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НПТ»), ОГРН: 1045206689637, Юридический адрес: 606440, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОР, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 14А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606440, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОР, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 14А.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Системы НСОПБ Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория». Адрес: 108814, г. Москва, п. Соосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615, ОГРН: 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Электропроводка (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты на основе системы кабеленесущих лотков и аксессуаров к ним производства ООО «НПТ» и кабеленесущих изделий производства ООО «Кросс Линкс», монтируемая по техническому регламенту по монтажу ТРМ 004-2025 «Огнестойкие кабельные линии», и огнестойких кабельных изделий производства ООО «КЗ «Цветлит», в составе согласно приложению №1 на двух листах (бланки №№ 011252, 011253).

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров из соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара согласно приложению № 2 на трех листах (бланки №№ 011249-011251).

код ОКПД 2
27.90код ТН ВЭД
-**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Д25-07-24/1 от 24.07.2025 г., испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория», Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018 г.

Акт анализа состояния производства №584 от 08.07.2025 г.

Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технический регламент по монтажу ТРМ 004-2025 «Огнестойкие кабельные линии»; Технические условия ТУ 25.11.23-003-73936502-2022 «Система металлических кабельных лотков «НПТ» для электропроводок и аксессуаров к ним»; Технические условия ТУ 25.11.23-004-73936502-2024 «Система кабельных лотков лестничных для электропроводок».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.07.2025 по 23.07.2030



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Елистратова А. В.
Илюшин А. В.

Елистратова А. В.

Илюшин А. В.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СММ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00546

(номер сертификата соответствия)

011252

(учетный номер бланка)


Электропроводка (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты на основе системы кабеленесущих лотков и аксессуаров к ним производства ООО «НПТ» и кабеленесущих изделий производства ООО «Кросс Линк», монтируемая по техническому регламенту по монтажу ТРМ 004-2025 «Огнестойкие кабельные линии», и огнестойких кабельных изделий производства ООО «КЗ «Цветлит», в составе:

Продукция производства ООО «Новые промышленные технологии» (606440, Россия, Нижегородская область, г. Бор, ул. Островского, д. 14 А):

- 1) Металлические кабельные листовые перфорированные лотки LLP/ЛП и неперфорированный лотки LLN/ЛН(ЛГ), толщина металла от 0,7 мм до 1,5 мм, ширина от 50 мм до 600 мм, высота от 50 мм до 100 мм, тип покрытия/материал ZN, SZ, EZ, HDZ, AISI и аксессуары к ним, а также опорные конструкции: консоли КР, стойки СП, кронштейны КД, КН, крепеж и монтажные системы, изготавливаемые по ТУ 25.11.23-003-73936502-2022;
- 2) Металлические кабельные лестничные лотки LL/ЛЛ, толщина металла от 1,0 мм до 2,0 мм, ширина от 100 мм до 600 мм, высота от 50 мм до 200 мм, тип покрытия/материал ZN, EZ, HDZ, AISI, крепеж и аксессуары к ним, изготавливаемые по ТУ 25.11.23-004-73936502-2024;
- 3) Монтажная система согласно каталогу продукции «Кабеленесущие системы» (ООО «НПТ»).

Продукция производства ООО «Кросс Линк», товарный знак «Ecoplast» («ЭКОПЛАСТ») (Юридический адрес: 121353, Россия, г. Москва, Скалковское ш., д. 31, стр. 2, эт. 5, помещ. I, ком. 14 (часть); Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141400, Россия, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А; Телефон: +7 (495) 784-66-07):

- 4) Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала номинальным наружным диаметром от 16 мм до 50 мм, товарного знака «Ecoplast» («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 3464-001-56625002-2001:
 - из специализированной композиции поливинилхлорида ПВХ-Е90 с аксессуарами;
 - из композиции не содержащих галогенов полиолефинов (ПНУ) на основе полиэтилена низкого давления (ПНД), полипропилена (ПП), серий HFR, HFR PLL, с аксессуарами;
 - из композиции не содержащих галогенов полиолефинов на основе полиэтилена серии FRUF с аксессуарами;
 - из композиции не содержащих галогенов полиолефинов серии HFFRLS с аксессуарами;
- 5) Трубы гладкие жесткие из электроизоляционного материала номинальным наружным диаметром от 16 мм до 63 мм, товарного знака «Ecoplast» («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 3464-004-56625002-2004:
 - из специализированной композиции поливинилхлорида ПВХ-Е90 с аксессуарами;
 - из композиции не содержащих галогенов на основе полиэтилена низкого давления (ПНД), серия RG HFR с аксессуарами;
- 6) Коробки распределительные огнестойкие из безгалогенного пластика для электропроводки серии JBS, VJB/JBS, MB, JBL, Степень защиты IP55, при применении специальных вводов IP68, товарного знака «Ecoplast» («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 3464-014-52811541-2016;
- 7) Коробки распределительные огнестойкие металлические для электропроводки серии SMB. Степень защиты IP66, товарного знака «Ecoplast» («Экопласт»), выпускаемые по ТУ 27.33.13-017-52811541-2020;
- 8) Крепежные аксессуары и метизная продукция, согласно каталогу продукции «Ecoplast» («Экопласт»).

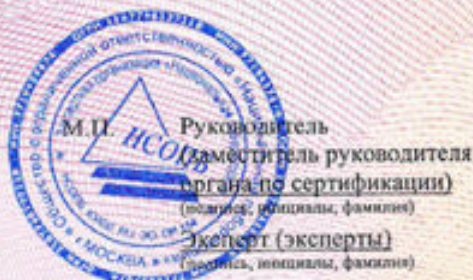

Елистратова А. В.
Илюшин А. В.

Елистратова А. В.

Илюшин А. В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00546

(номер сертификата соответствия)

011251

(учетный номер бланка)

Марки кабеля	Состав и способ прокладки		Время, мин, не менее
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	При групповой и одиночной горизонтальной и вертикальной прокладке кабелей по стене и перекрытию в трубах гофрированных при монтаже через скобу металлическую монтажной системы WR (WR-CMD, WR-CMO), с разделом через распределительные коробки серий JBS, JVB/JBS, MB, JBL или без раздела, с применением систем крепежа согласно ТРМ 004-2025.	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ-E90; серий HFR, HFR PLL; FRUF; HFFRLS	31
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	Максимальное расстояние между креплениями кабеля – не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в распределительную коробку и от места изменения направления прокладки.	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ-E90; серий HFR, HFR PLL; FRUF; HFFRLS	32
Кабели силовые огнестойкие, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	Максимальное расстояние между креплениями кабеля – не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в распределительную коробку и от места изменения направления прокладки.	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ-E90; серий HFR, HFR PLL; FRUF; HFFRLS	35
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	При групповой и одиночной горизонтальной и вертикальной прокладке кабелей по стене и перекрытию в трубах гладких жестких при монтаже через скобу металлическую монтажной системы WR (WR-CMD, WR-CMO), с разделом через распределительные коробки серий JBS, JVB/JBS, MB, JBL или без раздела, с применением систем крепежа согласно ТРМ 004-2025.	Трубы гладкие жесткие из ПВХ-E90; серии RG HFR	56
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	Максимальное расстояние между креплениями кабеля – не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в распределительную коробку и от места изменения направления прокладки.	Трубы гладкие жесткие из ПВХ-E90; серии RG HFR	48
Кабели силовые огнестойкие, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	Максимальное расстояние между креплениями кабеля – не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в распределительную коробку и от места изменения направления прокладки.	Трубы гладкие жесткие из ПВХ-E90; серии RG HFR	40



М.П. Руководитель
института руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Елистратова А. В.

Елистратова А. В.

Илюшин А.В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00546

(номер сертификата соответствия)

011249

(учетный номер бланка)

Марки кабеля	Состав и способ прокладки	Время, мин, не менее
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	При горизонтальной прокладке кабелей в лотках, закрепленных к стене на опорных стеновых консолях подвеса КР и стойках подвеса SP, с удерживающей шпилькой под углом 45° и поддерживающим кронштейном монтажной системы НПТ, с разделом через распределительные коробки серии JBS, VJB/JBS, MB, JBL, SMB или без раздела, с применением систем крепежа согласно ТРМ 004-2025.	Листовой лоток и аксессуары LLP/ЛП, LLN/ЛН(ЛГ)
		Лестничный лоток и аксессуары LL/ЛЛ
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	Максимальное расстояние между опорами лотков – не более 1200 мм. Максимальное расстояние между креплениями кабеля – не более 500 мм. Максимальная нагрузка для листовых лотков – не более 20 кг/м.п., для лестничных лотков – не более 30 кг/м.п.	Листовой лоток и аксессуары LLP/ЛП, LLN/ЛН(ЛГ)
		Лестничный лоток и аксессуары LL/ЛЛ
Кабели силовые огнестойкие, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППШнг(А)-FRHF, ППБнг(А)-FRHF, ППБнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	При горизонтальной прокладке кабелей в лотках, закрепленных к перекрытию или профнастилу на подвесах из шпилек, с разделом через распределительные коробки серии JBS, VJB/JBS, MB, JBL, SMB или без раздела, с применением систем крепежа согласно ТРМ 004-2025.	Листовой лоток и аксессуары LLP/ЛП, LLN/ЛН(ЛГ)
		Лестничный лоток и аксессуары LL/ЛЛ
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	Максимальное расстояние между опорами лотков – не более 1200 мм. Максимальное расстояние между креплениями кабеля – не более 500 мм. Максимальная нагрузка для листовых лотков – не более 20 кг/м.п., для лестничных лотков – не более 30 кг/м.п.	Листовой лоток и аксессуары LLP/ЛП, LLN/ЛН(ЛГ)
		Лестничный лоток и аксессуары LL/ЛЛ
Кабели силовые огнестойкие, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППШнг(А)-FRHF, ППБнг(А)-FRHF, ППБнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	Максимальное расстояние между опорами лотков – не более 1200 мм. Максимальное расстояние между креплениями кабеля – не более 500 мм. Максимальная нагрузка для листовых лотков – не более 20 кг/м.п., для лестничных лотков – не более 30 кг/м.п.	Листовой лоток и аксессуары LLP/ЛП, LLN/ЛН(ЛГ)
		Лестничный лоток и аксессуары LL/ЛЛ



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Елистратова А. В.

Елистратова А. В.

Илюшин А. В.

Илюшин А. В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00546

(номер сертификата соответствия)

011250

(учетный номер бланка)

Марки кабеля	Состав и способ прокладки	Время, мин, не менее
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	При вертикальной прокладке в лотках, закрепленных к стене на скобах крепления SK, с разделом через распределительные коробки серии JBS, JBV/JBS, MB, JBL, SMB или без раздела, с применением систем крепежа согласно ТРМ 004-2025.	Листовой лоток и аксессуары LLP/ЛП, LLN/ЛН(ЛГ) 60
		Лестничный лоток и аксессуары LL/ЛЛ 53
Кабели силовые огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	Максимальное расстояние между опорами лотков – не более 1000 мм. Максимальное расстояние между креплениями кабеля – не более 300 мм.	Листовой лоток и аксессуары LLP/ЛП, LLN/ЛН(ЛГ) 46
		Лестничный лоток и аксессуары LL/ЛЛ 40
Кабели силовые огнестойкие, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПыПнг(А)-FRHF, ПыБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-018-37041459-2019	Максимальная нагрузка для листовых лотков – не более 20 кг/м.п., для лестничных лотков – не более 30 кг/м.п.	Листовой лоток и аксессуары LLP/ЛП, LLN/ЛН(ЛГ) 45
		Лестничный лоток и аксессуары LL/ЛЛ 36



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Елистратова А. В.
Илюшин А. В.

Елистратова А. В.

Илюшин А. В.